



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447  
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33  
Email: bdvarna@bsbd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА**

№ 21610102/16.08.2023 г.

На основание на чл.44, ал.1, чл. 50, ал. 3, т.1, чл.52, ал.1, т.4 и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, във връзка със §6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.) и въз основа на получено заявление вх. № РР – 6076/26.05.2023г., извършена преценка № 1243/27.07.2023г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите, съгласно писмо с наш вх. № РР – 6075(А4)/04.08.2023г. от Община Балчик, издавам настоящото разрешително за водовземане от минерална вода на:

Титуляр на разрешителното:	"Албена" АД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, КК "Албена", Административна сграда
Единен идентификационен код:	834025872
Цели на водовземането:	- всички други цели - питейно-битово водоснабдяване - лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация
Наименование на находището на минерална вода:	Район "Североизточна България" - № 100 от Приложение № 2 към чл.14, ал.2 на Закона за водите, участък „Балчик – област Добрич, община Балчик“
Водовземно съоръжение:	Сондаж Р-149х Албена, находящ се в поземлен имот с идентификатор 53120.506.107 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич. Регистрационен номер на съоръжението 251 100 00109/15.04.2008г.  Координати WGS84 N - 43°21'53.4" E - 28°4'41.3" Координати UTM X - 4801894.5927 Y - 587355.9123 Надморска височина в Балтийска система - 2.55 м.

Разрешително за водовземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

а) технически параметри (конструкция)	00,00 - 10,56м - Ø503 кондуктор 00,00 - 23,25м - Ø402 техническа колона 00,20 - 498,21м - Ø304 експлоатационна колона 446,20 - 922,60м - Ø207 експлоатационна колона 922,60 - 1409,00м - Ø190 открит ствол
б) оборудване	Разходомерни устройства
Административно-териториална единица:	с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	53120
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{ср. дн.}} = 12,0 \text{ l/s}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{макс.}} = 12,0 \text{ l/s}$
в) Разрешен годишен воден обем:	378 432 $\text{m}^3/\text{y}$
г) Разрешен сезонен воден обем:	378 432 $\text{m}^3/\text{y}$
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	Целогодишно водоползване
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{макс. доп.}} = 0,00 \text{ m}$
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	327 974 $\text{m}^3/\text{y}$
Разпределение на разрешения годишен	Годишно водно количество: 378 432 $\text{m}^3/\text{y}$ , в т. ч. за:

Разрешително за водоземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610102/16.08.2023 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

воден обем по цели за ползване на подземните води:	- питейно-битово водоснабдяване – 83 220 m <sup>3</sup> /y; - всички други цели – 276 124 m <sup>3</sup> /y; - лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация – 19 088 m <sup>3</sup> /y.
Температура на минералната вода:	28,0° С
Обект на водоснабдяване:	Водоснабдяване на територията на к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 16.08.2023 г. Краен срок: 16.08.2033 г.
Начален срок за упражняване правото на водоземане:	До 1 месец от датата на влизане в сила на разрешителното, при монтирани и пломбирани водомери за измерване на ползваните за разрешените цели водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водоземане	1. Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до <b>15 февруари</b> . 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

Разрешително за водоземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

Изисквания към местата за мониторинг	1. Да се монтират водомери в непосредствена близост до сондаж Р-149х Албена, с цел измерване на добитите водни обеми за разрешените цели на водоземане. (Приложение 1).
Изисквания към програмата за мониторинг	Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера, измерващ ползваните водни обеми за разрешената цел на водоземане
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водоземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

*Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.*

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водоземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

**Приложение**  
**към**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА**

*№ 21610102/16.08.2023 г.*

*Условия, при които е разрешено водовземането*

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<b>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</b>	1.1. Да се монтират водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане – шестзначни РУ за „всички други цели“ и „питейно-битово водоснабдяване“ и петзначно РУ за „лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация“, на местата, съгласно Приложение 1, не по-късно от 15 дни от датата на влизането в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).
	1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, 1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610102/16.08.2023 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

	<p>прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчиташ ползваните количества минерална вода от сондажа.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения.</p> <p>1.9. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация за определяне на дължимата такса за водовземане</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбиран.</p>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дикович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

	<p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
<b>4. Условия за действия при повреда на водомерите</b>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448 . В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на не изправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
<b>5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане</b>	<p>5. Да не препятства черпенето на минерална вода от водоземното съоръжение по други разрешени водовземания от него.</p>
<b>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и</b>	<p>6. Неприложимо</p>

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610102/16.08.2023 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

<b>сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</b>	
<b>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</b>	<p>7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.</p> <p>7.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисия за енергийно и водно регулиране.</p>
<b>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане</b>	<p>8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно проекта за присъединяване.</p>
<b>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.</p>
<b>10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка</b>	<p>10. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.</p>
<b>11. Условия за контрол</b>	<p>11.1.Параметрите на водовземането:</p> <p>11.1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит;</p>

Разрешително за водовземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

	11.1.2. разрешен годишен воден обем;
	11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
	11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения
	11.2. Спазване на разрешените цели на водовземане;
	11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.
	11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
	11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
	11.6. Да не превишава параметрите на водовземането.
	11.7. Изпълнение на направените предписания от контролния орган.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12.1. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното. 12.2. Да се предприемат мерки за защита на водоземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите. 12.3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове. 12.4. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи. 12.5. Да се спазват забраните и ограниченията в пояси I, II и III на СОЗ, съгласно Заповед МОСВ № РД- 6/07.01.2002г. и МЗ № РД-10-801/29.12.2001г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
13. Условия за изменение на разрешителното	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.
Условия за продължаване срока на действие на	14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал; 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:

Разрешително за водовземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.bg

разрешителното	молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т.14.1. и т.14.2.
Условия за отнемане на разрешителното	15.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 15.2. Неупражняване на правото на водовземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

*Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.*

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“




Разрешително за водовземане от минерални води  
№ 21610102/16.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



# План

Разрез А

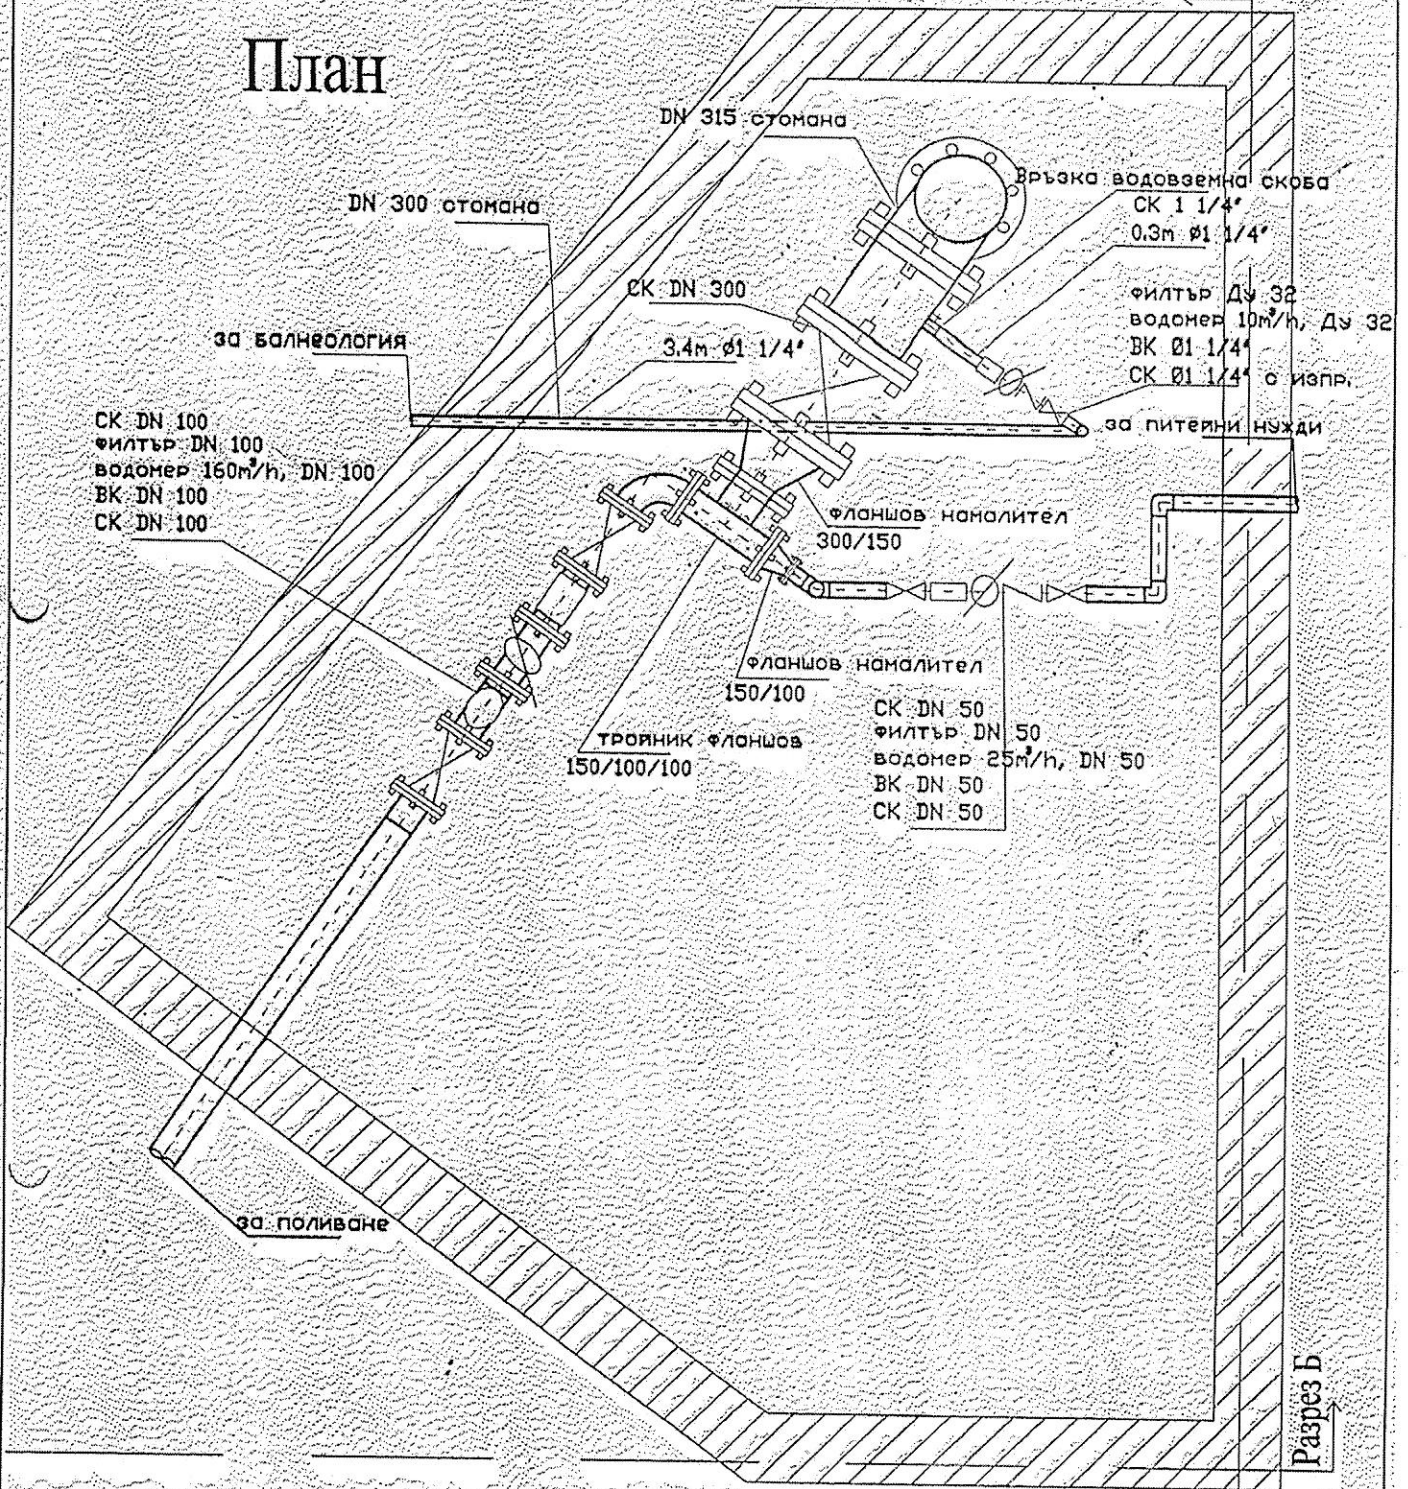

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 16444

инж. АЛЕКСАНДЪР  
СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция:  
Г.С.

Част от проекта:  
по удостоверение  
за ПП

Чертеж	План	
Мащаб	1:25	
Обект	Реконструкция на Сондаж Р 149 X'	
Възложител	Албена АД	
Проектант	инж. А. Симеонов	

ПРИЛОЖЕНИЕ I