



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: hdvarna@bsbd.org

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21590354/9.1.2023 г.

На основание на чл. 44, чл.50, ал.3, т.1, ал.7, т.2 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите, във връзка със ЗИД на ЗВ, ДВ. бр. 20 от 11.03.2022г., въз основа на заявление с вх. № РР – 5761/21.04.2022г., извършена преценка № 1125/08.12.2022г. по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик с писмо вх. № РР-5761(А11)/19.12.2022г., съгласно чл. 62а от Закона за водите и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и въз основа на:

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:

Титуляр на разрешителното:	ЕТ "ИВАН ИВАНОВ – ЕКО"
Седалище и адрес на управление:	гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич ул. „Екзарх Йосиф“ №7
Единен идентификационен код:	124135833
Цели на водовземането:	Водоснабдяване за други цели (разреждане на препарати и торове за пръскане на земеделски култури)
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат Северозточна и Средна Добруджа
Административно-териториална единица:	с. Царичино, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	48982
Водовземно съоръжение:	гръбен кладенец ТК-1 „ЕТ Иван Иванов-Еко - Царичино“, с дълбочина. 122м, разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ 48982.330.3 по КККР на с. Царичино, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост ЕТ „Иван Иванов-Еко“.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	ГК-1 „ЕГ Иван Иванов-Еко - Царичино” е вписан в Регистъра на водоземните съоръжения за стопански цели на БДЧР с регистрационен номер № 252 044 02860/01.04.2022г.
а) географски координати на водоземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Северна ширина N - 43°27'10.99" Източна дължина E - 28°10'19.75" Координати UTM X - 4811794.7849 Y - 594835.6812
б) надморска височина на съоръженията в Балтийска система	Надморска височина в Балтийска система 198.36 м.
а) технически параметри (конструкция)	От 0,0м ÷ 122,0м метална експлоатационна колона Ф 180, плътни и филтърни тръби - филтърни в интервали от 94,0м -114,0м и от 116,0м - 120,0м - общо 24м
б) оборудване	потопяема помпа DK-8850, Djerring bro Den mark с номинален дебит Qном = 8,3 л/сек , спусната на дълбочина на 115м от кота терен, петзначен водомер и нивомер. Вододобивна система – От тръбния кладенец с потопяема помпа водата постъпва в закрит резервоар с обем $V = 50\text{м}^3$ и от там чрез хоризонтална помпа водата се тласка по подземен водопровод с дължина 100м и постъпва в резервоар с обем $V = 25\text{м}^3$ и изравнителна шахта. От изравнителната шахта с хоризонтална помпа се тласка за измиване (автомивка с каломаслоуловител) на пръскачките с гъвкав маркуч и по метален тръбопровод за пълнене на пръскачките за разреждане на препаратите. Смесването се извършва в пръскачките на бетонизирана площадка.
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 94 м Кота на статичното водно ниво - 104.36 м
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0.1 \text{ л/сек}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 8.3 \text{ л/сек}$

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

в) Разрешен годишен воден обем:	1 322 куб.м/год.
г) Разрешен сезонен воден обем:	1322 куб.м/год.
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	от 01.03 до 31.07
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп.=16 м при максимален дебит Q макс.=8.3 л/сек и ДВН до 110 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	1 058 куб.м/год.
Разпределение на разрешенния годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За Водоснабдяване за други цели (разреждане на препарати и торове за пръскане на земеделски култури) - 1322 куб.м/год.
Обект на водоснабдяване:	разреждане на препарати и торове за пръскане на земеделски култури с площ 4300 дка, имоти в землищата на с. Царичино, с. Гурково и гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, включени в масиви за ползване по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.)
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 09.01.2023 г. Краен срок: 09.01.2033 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и plombиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС №383/ 29.12.2016г. от МС.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.</p> <p>3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.</p> <p>4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:</p> <p>4.1. резултатите от собствения мониторинг;</p> <p>4.2. показанията на измервателните устройства, и</p> <p>4.3. резултатите от извършения през годината контрол.</p> <p>5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира деклараци.</p> <p>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.</p>
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21590354_1 за водовземно съоръжение ТК-1 „ЕТ Иван Иванов - Царичино"
	1. Водомерното устройство да бъде монтирано в изградената шахта на не повече от 2 м от устието на кладенеца.
	2. Нивомерното устройство за измерване на водното ниво на кладенеца.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	3. В изградената шахта около устието на кладенеца, да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярият на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за добиваните и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане;
	2. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване.
	3. Ежегодно да осигурява акредитирано пробовземане и изследване в лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати и магнезий.
	4. Водните проби за изследванията по т.3. да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@hsbd.org

Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21590354/9.1.2023 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
I. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да оборудва водовземното съоръжение с четиризначно сертифицирано водомерно устройство за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1., т.1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ добитите количества вода от кладенеца.
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричния номер и

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21590354/9.1.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>началните показания на водомера, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води.</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите.</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да ги предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде пломбиран;</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомера.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 и 3.1</p>
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това;</p> <p>5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.</p>
6. Условия за проектиране и изграждане на отделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21590354/9.1.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дикович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. . (Отм.-ДВ,бр.102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.)	
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води.
	9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол	10.1.Параметрите на водовземането:
	10.1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит;
	10.1.2. разрешен годишен воден обем;
	10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;
	10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение.
	10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;
	10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;	
10.5.Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;	
10.6. Направените предписания от контролния орган.	
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590354/9.1.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	екологични щети.
	11.2. Да не превишава параметрите на водоземането.
	11.3. Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
	11.4. Да не осъществява водоземане извън целта, посочена в разрешителното.
	11.5 Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.
	11.6 Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.
	11.7. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите.
	11.8 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита.
	11.9. Оборудването на водоземното съоръжение да се извърши съгласно схема на водоземане от ТК-1 „ЕТ Иван Иванов-Еко - Царичино“ (Приложение №1-неразделна част от настоящото разрешително).
12. Условия за изменение на разрешителното	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;
	12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляра на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.
	12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане по молба на титуляра на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.
	12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21590354/9.1.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения) 14.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на непозваните обеми. 14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция




Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21590354/9.1.2023 г.

Конструкция на ТК "Царичино-ЕТ И.Иванов-ЕКО"

Схема на водоземане

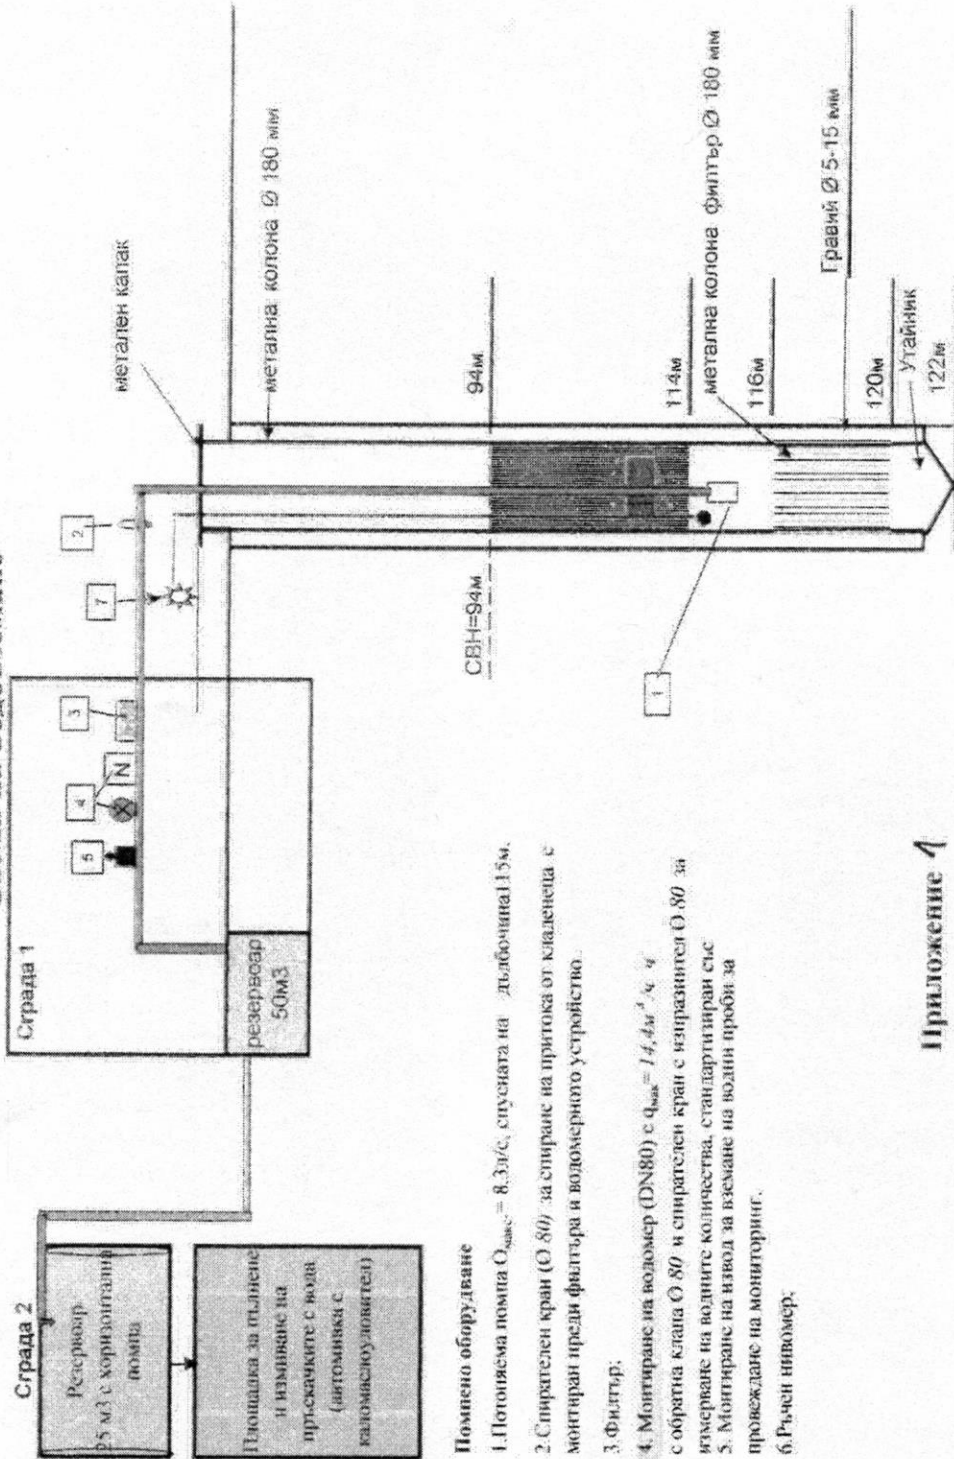

Помпено оборудване

1. Потопяема помпа $Q_{max} = 8.3л/с$, служената на дълбочина 115м.
2. Спирателен кран (Ø 80) за спиране на потока от кладенца с монтиран преди филтъра и водомерното устройство.
3. Филтър.
4. Монтиране на водомер (DN80) с $Q_{max} = 14.4м^3/ч$ с обратна клапа Ø 80 и спирателен кран с изразнител Ø 80 за измерване на водните количества, стандартизиран със
5. Монтиране на извод за вземане на водни проби за провеждане на мониторинг.
6. Ръчен нивомер.

Приложение 1